

etastar

TURBO EST 150
Nízkoteplotní infrazáříč Schulte




 **SCHULTE**

ETASTAR EST 150 TURBO

Kompaktní sálavý systém řady EST 150 je určen pro vytápění širokého spektra výrobních, skladových, opravárenských, sportovních a jiných objektů. Svým výkonem cca. 3 kW/m je vhodný pro vytápění hal s výškou od 5 m. Každý infrazářič má samostatné dvojstěnné odkouření, tzn. vzduch do hoření je nasáván mimo halu a v kouřovodu dochází k výměně tepla mezi spaliny a přisávaným vzduchem. Kouřovod je vyroben kompletně z nerezové oceli a má vnější průměr 200 mm. Infrazářič se skládá z dvoustupňového podtlakového hořáku s integrovaným vysokoteplotním ventilátorem, rekuperační komorou a izolovaného sálavého pásu. Sálavý pás je vyroben v 3 a 6 metrových elementech, které se spojují do požadované délky. V sálavém pásu jsou umístěny dvě protisměrné trubice ve tvaru „U“, sálavá trubice má průměr 150 mm. Hořák se vyznačuje vysokou spalovací účinností, je schválen v EU a splňuje všechny evropské a české normy. Palivo: zemní plyn, propan – butan.

Půdorys a řez infrazářiče Schulte EST 150

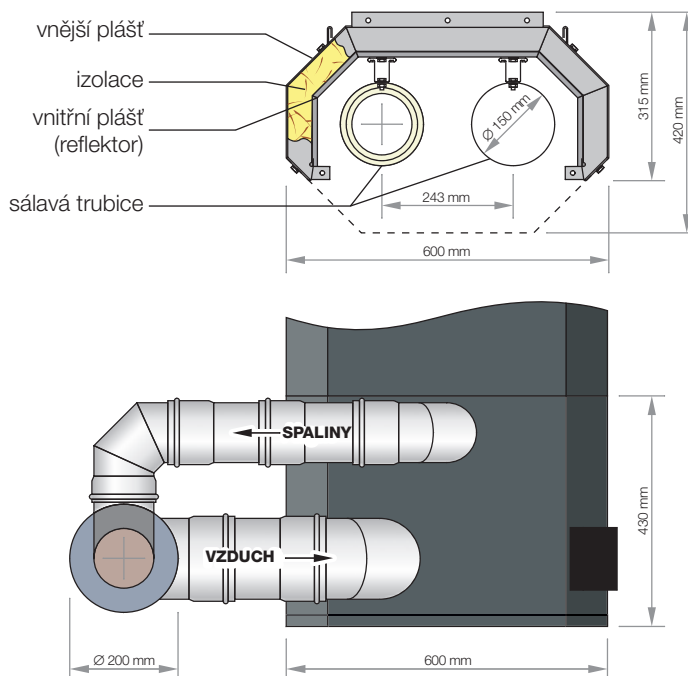

TYP ŽÁŘIČE	VÝKON KW	DÉLKA M	ŠÍŘKA M	VÝŠKA M	HMOTNOST KG	PŘÍPOJKA PLYN	DATA ELEKTRO V A KW	PRŮTOK ZP MAX M³/H
EST 03/150	05 - 10	3.5	0.6	0.35	85	1/2"	230 0.7 150	1.14
EST 06/150	07 - 20	6.5	0.6	0.35	160	1/2"	230 0.7 150	2.27
EST 09/150	10 - 30	9.5	0.6	0.35	235	1/2"	230 0.7 150	3.41
EST 12/150	15 - 40	12.5	0.6	0.35	310	1/2"	230 0.7 150	4.55
EST 15/150	20 - 50	15.5	0.6	0.35	385	1/2"	230 0.7 150	5.68
EST 18/150	25 - 60	18.5	0.6	0.35	460	1/2"	230 3 550	6.82

SCHULTE CZ, s.r.o.

Pivovarská 501
686 01 Uherské Hradiště
Mobil: 602 564 847
Tel./fax: 572 551 048
cerny@schulte-etastar.cz

Nádražní 334
267 11 Vráž u Berouna
Mobil: 602 750 736
Fax: 311 653 312
soldat@schulte-etastar.cz

Husova 378
530 03 Pardubice
Mobil: 724 051 161
Fax: 466 260 226
konvalina@schulte-etastar.cz

